


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.

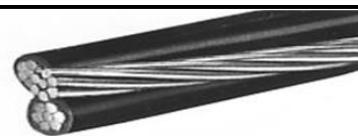

CODIGOS

CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO PARA BAJA TENSION # 2/0

Edenorte

1006020

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Marca	....	(**)		
4	Presentación prueba de laboratorio	....	SI		
5	País de origen	....	(*)		
6	Norma de fabricación y ensayos	....	ASTM, ICEA, UL		
7	Características Constructivas Conductor de Fase				
7.1	Material	....	AL 1350 (AAC)		
7.2	Calibre	....	2 * 2/0		
7.3	Diámetro de hilos	mm	D1=2.3, D2=1.68		
8	Carga Mínima (Mpa)				
8.1	Media del lote	Mpa	180/195		
8.2	Individual	Mpa	170/185		
8.3	Elongación con carga en un tramo de 250 mm	....	(*)		
8.4	Media del lote	%	1.6/1.5		
8.5	Individual	%	1.5/1.4		
8.6	Sección	mm <sup>2</sup>	67.4		
8.7	Cantidad de hilos	....	13+6		
8.8	Material aislamiento	....	XLPE Protección UV negro Humo 2%		
8.9	Espesor aislamiento	....	1.52		
9	Conductor Neutro				
9.1	Material	....	Aleación AL 6201 (AAAC)		
9.2	Calibre	....	1 * 2/0		
9.3	Diámetro de hilos	mm	3.78		
9.4	Sección	mm <sup>2</sup>	78.7		
9.5	Cantidad de hilos	....	7		
10	Características Mecánicas Conductor de Fase				
10.1	Carga de rotura	KN	11.9		
11	Conductor Neutro				
11.1	Carga de rotura	KN	20.5		
12	Características Eléctricas Conductor de Fase				
12.1	Intensidad Máxima Admisible	A	210		
12.2	Resistencia Eléctrica C.C. 20 °C	(Ω/km)	≤0.4265		
13	Conductor Neutro				
13.1	Resistencia Eléctrica C.C. 20 °C	(Ω/km)	≤0.4265		

(\*)A indicar por el oferente

(\*\*) Timbrado en alto o bajo relieve.

Fecha de actualización: 26/09/18

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.