.Bases y protector
.120 pies tuberia 3/4 cobre
.120 pies tuberia 3/8 cobre
.130 pies cable de goma 4/4
.1 bomba de agua
.1 tanque refrigerante 410 A
.60 pies tuberia 1/2″cobre
.60 pies tuberia 1/4″ cobre
.20 vacocel 3/4

ACOMETIDA A/A					
VOLTAJES	CAPACIDAD	Consumo	CALIBRE	BREAKER	KW
240 VAC	12000 BTU	6 Amp.	12AWG	20 AMP	1.4
	18000 BTU	9 Amp.	10 AWG	30 AMP	2.1
	24000 BTU	12 Amp.	10 AWG	30 AMP	2.8
	36000 BTU	17 Amp.	8 AWG	50 AMP	4.0
	48000 BTU	24 Amp.	8 AWG	50 AMP	5.8
	60000 BTU	30 Amp.	8 AWG	50 AMP	7.2

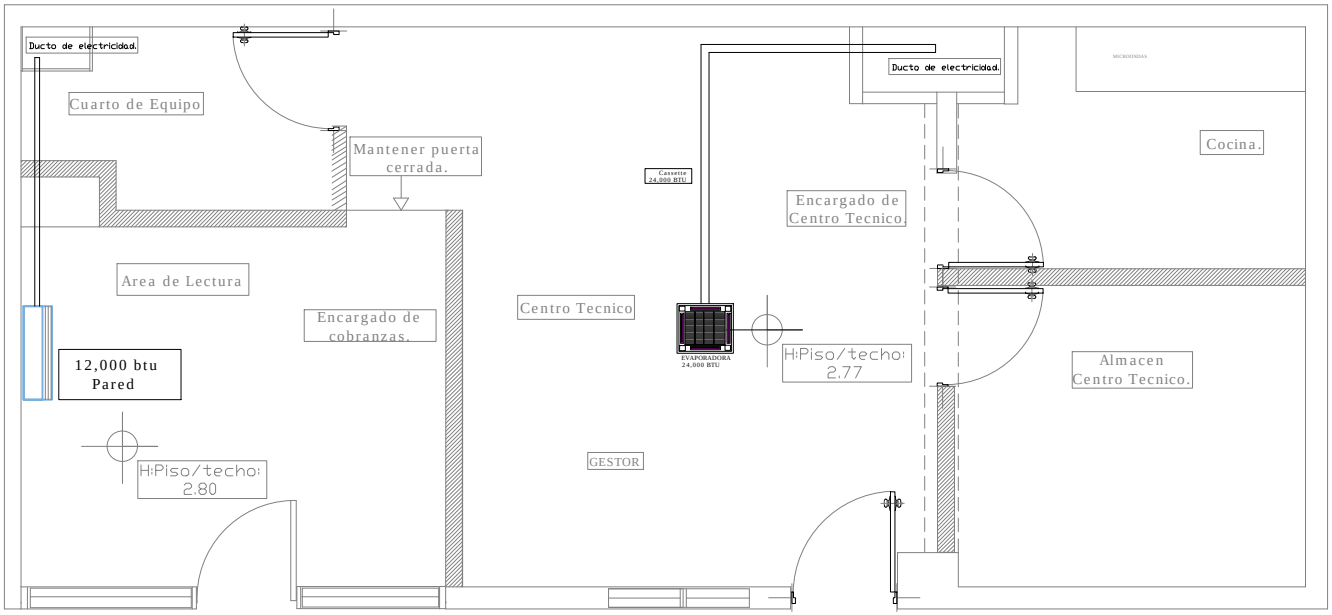

PROYECTO: CT 2131

UBICACION: Sector SANTIAGO

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

PLANTA ARQUITECTONICA ACOMETIDA PRINCIPAL.

NO. DE PLANO: CT 2131

ESCALA: N/A

P.06