


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.

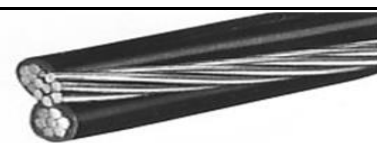

CODIGOS

CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO PARA BAJA TENSION # 2/0

Edenorte

1006020

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(**)		
4	País de origen	(*)		
5	Norma de fabricación y ensayos	ASTM, ICEA, UL		
6	Características Constructivas Conductor de Fase				
6.1	Material	AL 1350 (AAC)		
6.2	Calibre	2 * 2/0		
6.3	Diámetro de hilos	mm	D1=2.3, D2=1.68		
7	Carga Mínima (Mpa)				
7.1	Media del lote	Mpa	180/195		
7.2	Individual	Mpa	170/185		
7.3	Elongación con carga en un tramo de 250 mm	(*)		
7.4	Media del lote	%	1.6/1.5		
7.5	Individual	%	1.5/1.4		
7.6	Sección	mm ²	67.4		
7.7	Cantidad de hilos	13+6		
7.8	Material aislamiento	XLPE Protección UV negro Humo 2%		
7.9	Espesor aislamiento	1.52		
8	Conductor Neutro				
8.1	Material	Aleación AL 6201 (AAAC)		
8.2	Calibre	1 * 2/0		
8.3	Diámetro de hilos	mm	3.78		
8.4	Sección	mm ²	78.7		
8.5	Cantidad de hilos	7		
9	Características Mecánicas Conductor de Fase				
9.1	Carga de rotura	KN	11.9		
10	Conductor Neutro				
10.1	Carga de rotura	KN	20.5		
11	Características Eléctricas Conductor de Fase				
11.1	Intensidad Máxima Admisible	A	210		
11.2	Resistencia Eléctrica C.C. 20 °C	(Ω/km)	≤0.4265		
12	Conductor Neutro				
12.1	Resistencia Eléctrica C.C. 20 °C	(Ω/km)	≤0.4265		

(*)A indicar por el oferente (**) Timbrado en alto o bajo relieve.

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.