

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

División de Normativa y Normalización

NORMAS DE DISTRIBUCION

FICHA DE MATERIALES NORMADOS

decon

DEUTSCHE ENERGIE-CONSULT



Fijador Angular Guarda
P/Tirantes 5/8

Unidad:
Pieza

No Item:
E-3

Fecha: 23/01/2009

Código: 1006594

Descripción:

Fijador Angular Guarda P/Tirantes 5/8, Acero forjado, galvanizado según norma ASTM 153. Dimensiones segun se indica. Material debe llevar marca del fabricante.

PARA TORNILLO


pulg
5/8

RESISTENCIA MEC.


KN
55.6

LB
12.500

Elevación de Planta

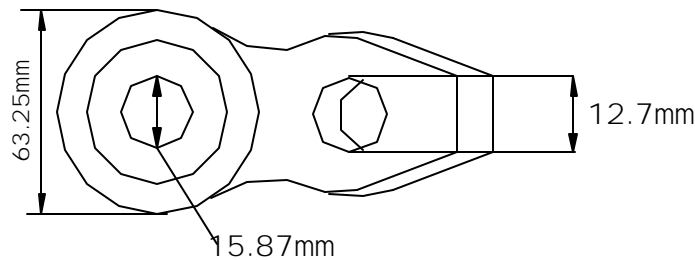

Elevación Frontal

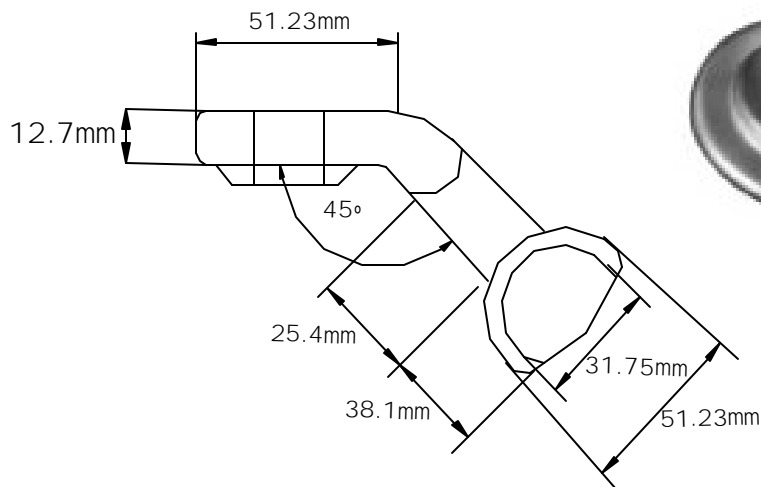

Uso:

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE	1006594
FECHA	

Fijador Angular Guarda P/Tirantes 5/8

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(**)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	Fijador Angular Guarda P/Tirantes 5/8		
6	Norma de fabricación y ensayos	ASTM A 153-73		
7	Características constructivas				
7.1	Material		Acero forjado		
8	Características Dimencionales.		*ver ficha tecnica*		
9	Resistencia mecánica	KN	>= 55.6		
10	Recubrimiento de galvanizado	Micras	>100		
11	Embalaje		*ver descripcion*		
12	Norma de fabricación y ensayos	ISO 780:1983		
13	Garantía	Año	1		
14	Certificación ISO 9000 o similar		(*)		

(*) A indicar por el oferente

(**) Timbrado en el material (alto o bajo relieve)

Fecha de actualización: 03/04/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.



Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración