

Descripción:

TERMINAL ACODADO ENCH 1/0 AWG 15 KVA 200AMP, terminal acodado para acoplamiento del cable URD 15KV a transformadores tipo Pad Mounted.

Características:

- El aislamiento debe de ser un material de alta calidad (EPDM), con un óptimo desempeño como aislante.
- Conexión del conductor URD 1/0 AWG aislado a 15KV.
- Temperatura de operación 90°C y una temperatura de emergencia de 130 °C
- Conector Bimetálico.
- Debe asegurar la intercambiabilidad de los terminales.
- Las características técnicas y dimensionales deben cumplir con la norma IEEE 386 estándar.



Uso:
Acoplamiento de cables URD a transformadores
Pad Mounted.

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE	1006960
FECHA	

TERMINAL ACOD ENCH 1/0AWG 15KV 200A (Elbow Conector 1/0)

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	Terminal acodado		
6	Norma de fabricación y ensayos	IEEE 386		
7	Características constructivas				
7.1	Material		EPDM		
8	Características generales.				
8.1	Conexión del conductor URD	AWG	1/0		
8.2	Temperatura de operación	°C	90		
8.3	Conector Bimetálico.		Si		
8.4	Intercambiabilidad de los terminales		Si		
9	Embalaje		*ver descripción*		
10	Norma de fabricación y ensayos	ISO 780:1983		
11	Garantía	Año	1		
12	Certificación ISO 9000 o similar		Si		

(*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 03/04/12

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente


.....
Sello

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilación, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.

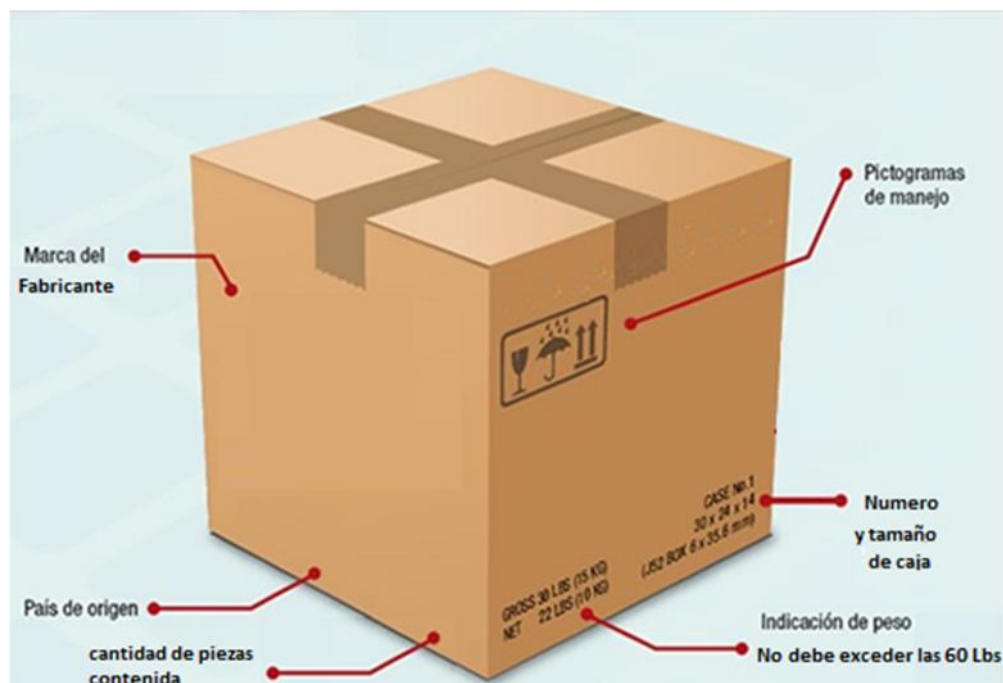

Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. La paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración