

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

División de Normativa y Normalización

NORMAS DE DISTRIBUCION

FICHA DE MATERIALES NORMADOS

decon

DEUTSCHE ENERGIE-CONSULT



TERMINAL DE COMPRESION
PIN 1/0 AWG.

Unidad:
Pieza

No Item:
A-1

Fecha: 28/05/2012

Código: 1006981

Descripción:

TERMINAL DE COMPRESION TIPO PIN, aleación de aluminio - cobre (bimetalico). El manguito se cubrirá con un inhibidor de óxido y deberá cerrarse con una cubierta plástica de color codificado. El numero de catalogo de manufatura y la gama de los conductores debera gravarse sobre el terminal.

IDENTIFICACION


CONDUCTOR

SRT ACSR

a) 1/0 1/0

IDENTIFICACION

Valido para borna de BT de transformadores tipo poste.

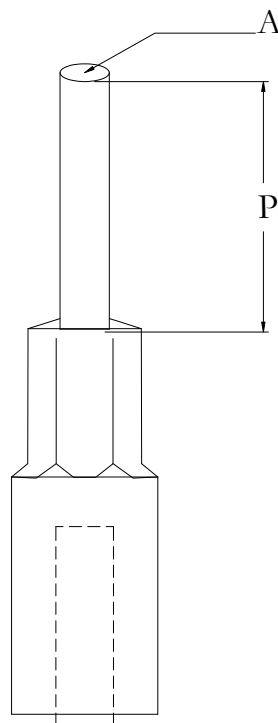

Conductor Admitido	Sección	P (Mínimo)
1/0 STR - 1/0 ACSR	(1/0) 53.51 mm ²	63.15 (2 - 1/2")


Uso: Para conectar el borne secundario del transformador

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.							
TERMINAL DE COMPRESIÓN TIPO PIN 1/0 AWG						CÓDIGOS	
						EDENORTE	1006981
						FECHA	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora		(*)				
2	Fabricante		(*)				
3	Modelo		(*)				
4	País de origen		(*)				
5	Tipo		TERMINAL TIPO PIN				
6	Norma de fabricación y ensayos		NEMA, IEEE				
7	Características constructivas						
7.1	Material		Aleación AL-CU				
7.2	Protección anticorrosiva		Estañado				
8	Características generales.		*ver ficha técnica*				
8.1	Calibre del conductor	AWG	1/0				
8.2	Longitud del filamento	mm	63.15				
8.3	Calibre del filamento del filamento	AWG	1/0				
8.4	Color cobertor		Gris				
8.5	inhibidor de óxido		Si				
9	Embalaje		*ver descripcion*				
10	Norma de fabricación y ensayos		ISO 780:1983				
11	Garantía	Año	1				
12	Certificación ISO 9000 o similar		Si				
(*) A indicar por el oferente						Fecha de actualización: 03/04/12	
..... Fecha de la oferta							
..... Nombre y firma del oferente						 Sello	
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.

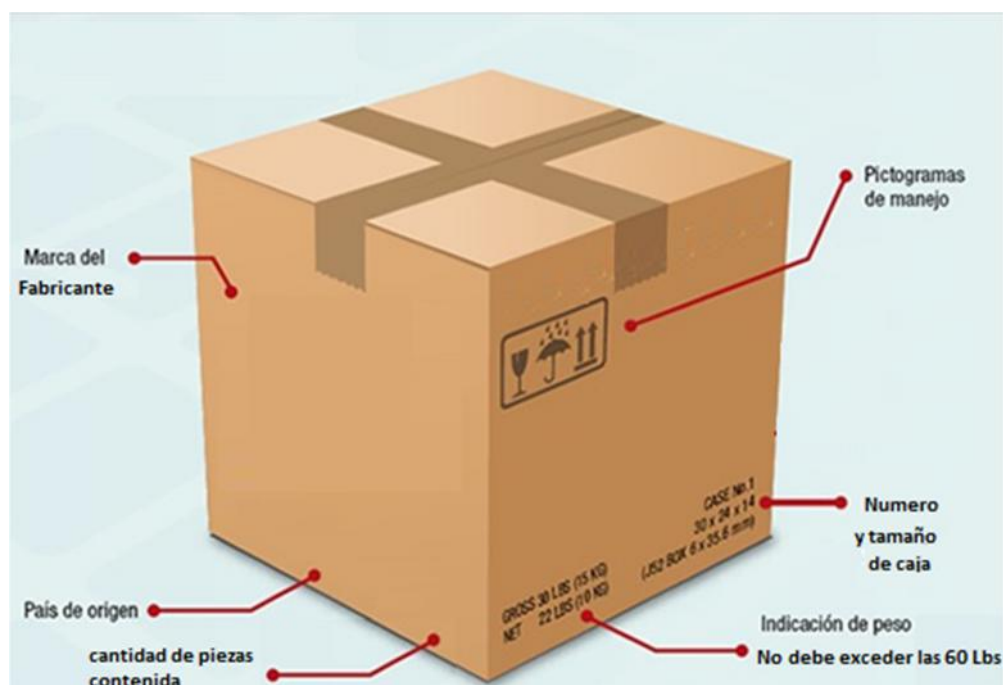

Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración