

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE	1007010
FECHA	18/06/2012

TERMINAL EXTERIOR CONTRACCION EN FRÍO 15KV #2 AWG

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
4	País de origen	....	(*)		
6	Norma	....	IEEE Std-48		
7	<b>Características Constructivas</b>				
7.1	Material aislante	....	Polímero de goma de silicona		
7.2	Resistente a la intemperie	....	Si		
7.3	Contraible en frío	....	Si		
8	<b>Características Dimensionales</b>				
8.1	Rango de conductor (diámetro)	mm	16.3 a 28.4		
9	<b>Características Eléctricas</b>				
9.1	Línea de fuga	mm	≥264		
9.2	Máxima tensión fase a tierra	kV(rms)	9.5		
9.3	Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min	kV(rms)	50		
9.4	Tensión soportable a baja frecuencia en húmedo, 10 s	kV(rms)	45		
9.5	Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 6 horas	kV(rms)	35		
9.6	Nivel básico de aislamiento al impulso	kV (cresta)	110		
9.7	Tensión de extinción de descargas parciales (corona)	kV	13		
9.8	Tensión continua soportada en seco 15 min.	kV(med)	75		
9.9	Envejecimiento cíclico en seco	kV(rms)	26		
9.10	Tensión de radio influencia en seco	μV	50		
9.11	Frecuencia	Hz	60		
9.12	Calibre conductor URD	AWG	#2		
9	Muestra	....	No		
10	Embalaje		*ver descripción*		
11	Norma de fabricación y ensayos	....	ISO 780:1983		
12	Garantía	Año	1		
13	Certificación ISO 9000 o similar		Si		

(\*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 18/06/12

.....  
Fecha de la oferta

.....  
Nombre y firma del oferente


.....  
Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

**DESCRIPCION:**

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilación, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.

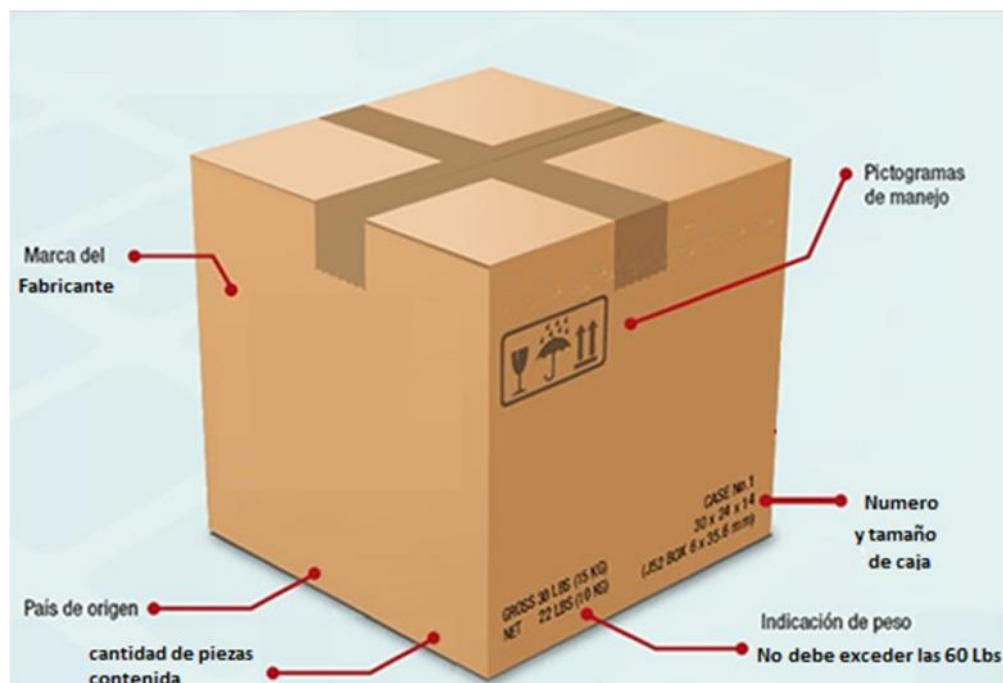

**Requerimientos:**

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. La paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración