

Descripción:

TERMINAL PREFORMADO, acero galvanizado segun la norma ASTM AHH .Para cable mensajero/ retenida.

IDENTIFICACION

| <u>LONGITUD</u> | | <u>DIAMETRO DEL CABLE</u> | | <u>COLOR DE IDENTIFICACION</u> |
|-----------------|------|---------------------------|------|--------------------------------|
| mm | pulg | mm | pulg | Naranja |
| 889 | 35 | 9.5 | 3/8 | |


MARCAS:

Fabricante

Tipo

Secciones a conectar

Diámetros admisibles del cable

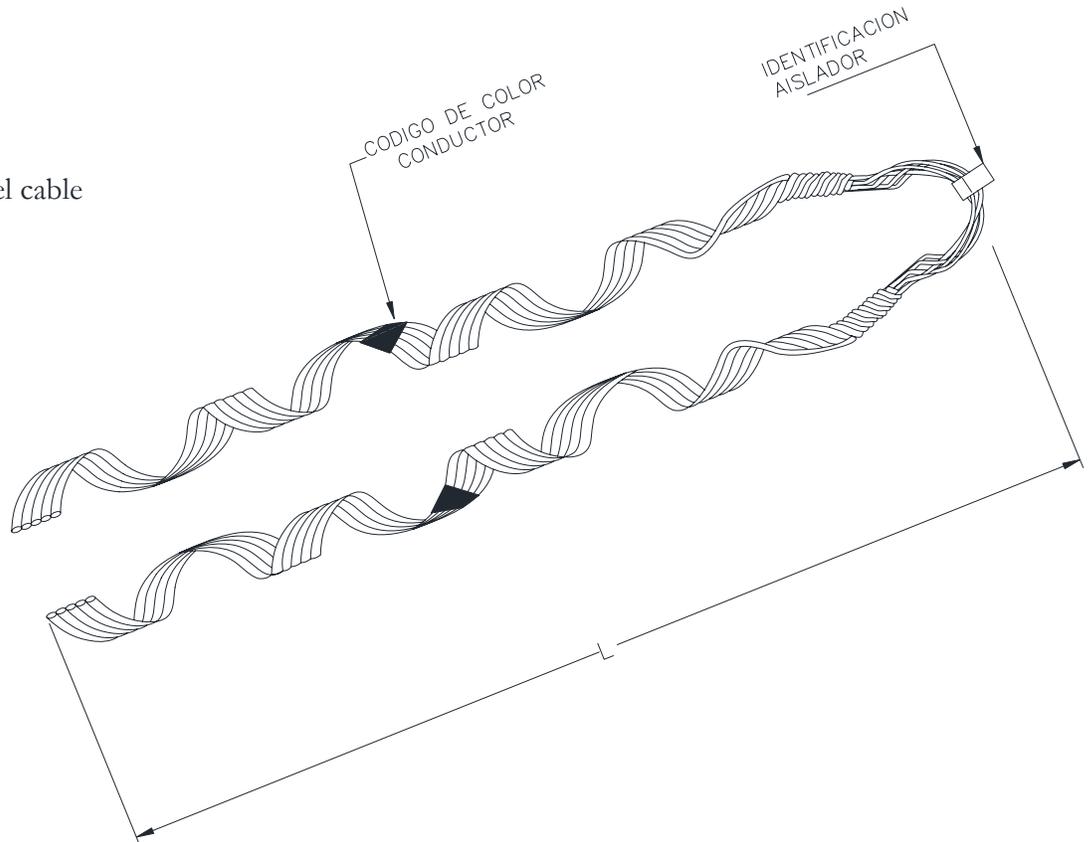


Uso:

Para retener los hilos del cable mensajero y de cables de retenida.

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1007014
FECHA

RETENCIÓN TERMINAL PREFORMADO CABLE AC 3/8

| ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO |
|------|---------------------------------------|--------|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Empresa proveedora | | (*) | | |
| 2 | Fabricante | | (*) | | |
| 3 | Modelo | | (*) | | |
| 4 | País de origen | | (*) | | |
| 5 | Tipo | | TERMINAL PREFORMADO | | |
| 6 | Norma de fabricación y ensayos | | NEMA, ASTM A 153-73 | | |
| 7 | Características constructivas | | | | |
| 7.1 | Material | | Acero al carbono | | |
| 7.2 | Protección anticorrosiva | | Galvanizado en caliente | | |
| 8 | Características dimensionales. | | *ver ficha técnica* | | |
| 8.1 | Longitud | mm | 889 | | |
| 8.2 | Diámetro del cable. | mm | 9.5 | | |
| 8.3 | Color de identificación. | mm | Naranja | | |
| 9 | Marcas | | | | |
| 9.1 | Fabricante | | Si | | |
| 9.2 | Tipo | | Si | | |
| 9.3 | Secciones a conectar | | Si | | |
| 10 | Resistencia mecánica | KN | (*) | | |
| 11 | Recubrimiento de galvanizado | Micras | >85 | | |
| 12 | Embalaje | | *ver ficha técnica* | | |
| 12.1 | Norma de fabricación y ensayos | | ISO 780:1983 | | |
| 12.2 | Garantía | Año | 1 | | |
| 13 | Certificación ISO 9000 o similar | | (*) | | |

(*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 03/04/12

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente


.....
Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilación, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.

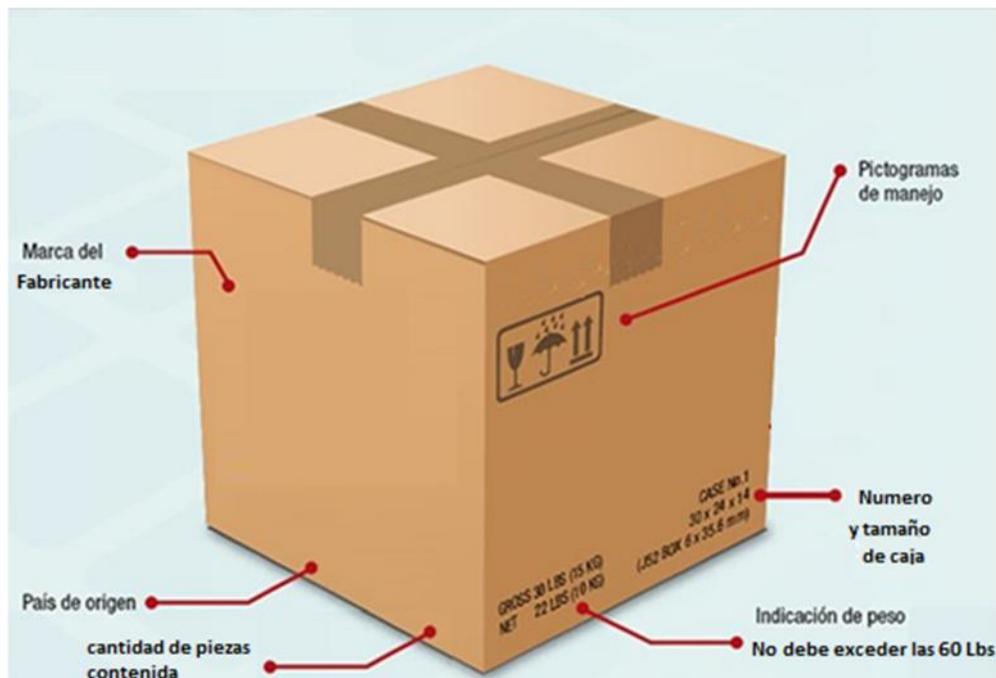

Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. La paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración